



# REMMING



ISO 9001:2006  
ISO 14001:2004  
OHSAS 18001:2007  
SCC\*

www.tuv.com  
ID: 9105028479

<b>ZAVRŠNA KONTROLA ZAPISNIK O ISPITIVANJU VRELOVODNI KOTAO</b>		Dokument br.: 2332-ZIP-001
Vrsta kontrole:	Hladnim vodenim pritiskom: 36,4 bar(g)	
Investitor:	JKP „Novosadska toplana“ Novi Sad	
Proizvođač:	REMMING D.O.O.	
Ugovor br.:	2332/17	
<b>DETALJI:</b>	<b>PARAMETRI ISPITIVANJA:</b>	
Fabrički broj: 825	Ispitni medijum: Voda	
Crtež br.: 825-00-00.00-K	Ispitni pritisak: 36,4 bar	
Materijal: Prema listi materijala	Temp. ispitnog medijuma: 20 °C	
Maksimalni radni pritisak: 12 bar	Vreme održanja na ispitnom pritisku: 30 min	
Najveća dozvoljena radna temperatura: 150°C	Vrsta ispitivanja: U radionici	
Manometar proizvođača / vrsta / serijski broj / opseg: TELEOPTIK / Ø100 / 0605003 / 0-100 bar		
Zaključak:  Tokom izvedenog ispitivanja na pritisak nisu zabeležene deformacije na materijalu ili curenje ispitnog medijuma.		
Rukovodilac proizvodnje:	Kontrola kvaliteta:	
 Dragan Đurić	 Dušan Jokić, struk. ing. maš.	
Datum: 27.04.2018.	Mesto: Novi Sad	



## REMMING D.O.O.

List Ferencza 2  
21480 Srbobran  
Serbia  
PIB: SR101425093

Accounts: 205-82492-59 Komercijalna banka; 150-5000310002665-39 Credy banka; 160-39044-23 Banka Intesa

OFFICE: REMMING - Novi Sad

Branislava Nušića 15, SRB-21000 Novi Sad

Tel/Fax: +381-(0)21-548150; 548152


E-mail: info@remming.co.rs

Internet: www.remming.co.rs

**ZAPISNIK br. G-18 035-2**

Izvršiloci: KRISTIAN FARAGO	Datum kontrolisanja: 27.04.2018
Br. RN: 09/18	Vrsta kontrolisanja: ISPITIVANJE NAPRITISAJNI
Napomena:	
<b>PODACI O KLIJENTU</b>	
Podnosilac zahteva: REMMING D.O.O.	Adresa: NEGOVINSKA 3, 11300 BEOGIN
Lice za kontakt: ALEKANDAR ANAUSIĆ	Tel/Fax:
<b>PODACI O PREDMETU</b>	
Predmet kontrolisanja: VRSLOVODNI KOTAO RAW 52 (BEZ EKONOMAJZERA)	
Identifikacija: BRJ PROJEKTA 2332, SERIJSKI BROJ 825 BRJ ČITELA 825-00-00.00-K	
Proizvođač opreme: REMMING D.O.O.	
Lokacija opreme: NEGOVINSKA 3, 11300 BEOGIN	
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	
<p>IZVRŠENO JE ISPITIVANJE HLADNIM VODENIM PRITISKOM UZ PRISUSTVO IMENOVANOG TELA I PREDSTAVNIKA NOVOSKOPSKE POPLANE. PRITISAK ISPITIVANJA <math>P_T = 36,4</math> bar NA 30 MIN. SA MANOMETROM IMENOVANOG TELA, BR. 0605003, OPSEG 0-100 bar ZA VREME TAJANJA ISPITIVANJA NIJE DOŠLO DO PADA PRITISKA NA MANOMETRU NIŠI JE BILA CRKVA ISPITNOG MEDIJA NI PLASTIČNE DEFORMACIJE. NAKON ISPITIVANJA KOTAO JE BILA RAZREŠENO NA DVA DELA USLOG TRANSPORTA NA MESTO UGRADNJE. NAKON UGRADNJE I MONTAŽE HVP ISPITIVANJE SE MOŽE PONOVITI UZ PRISUSTVO IMENOVANOG TELA.</p>	

Za klijenta :

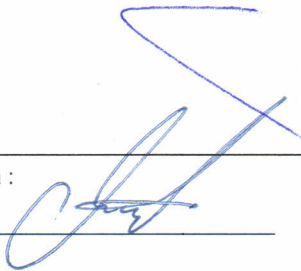

Za TÜVRheinland InterCert d.o.o.

